



# RIO BONITO

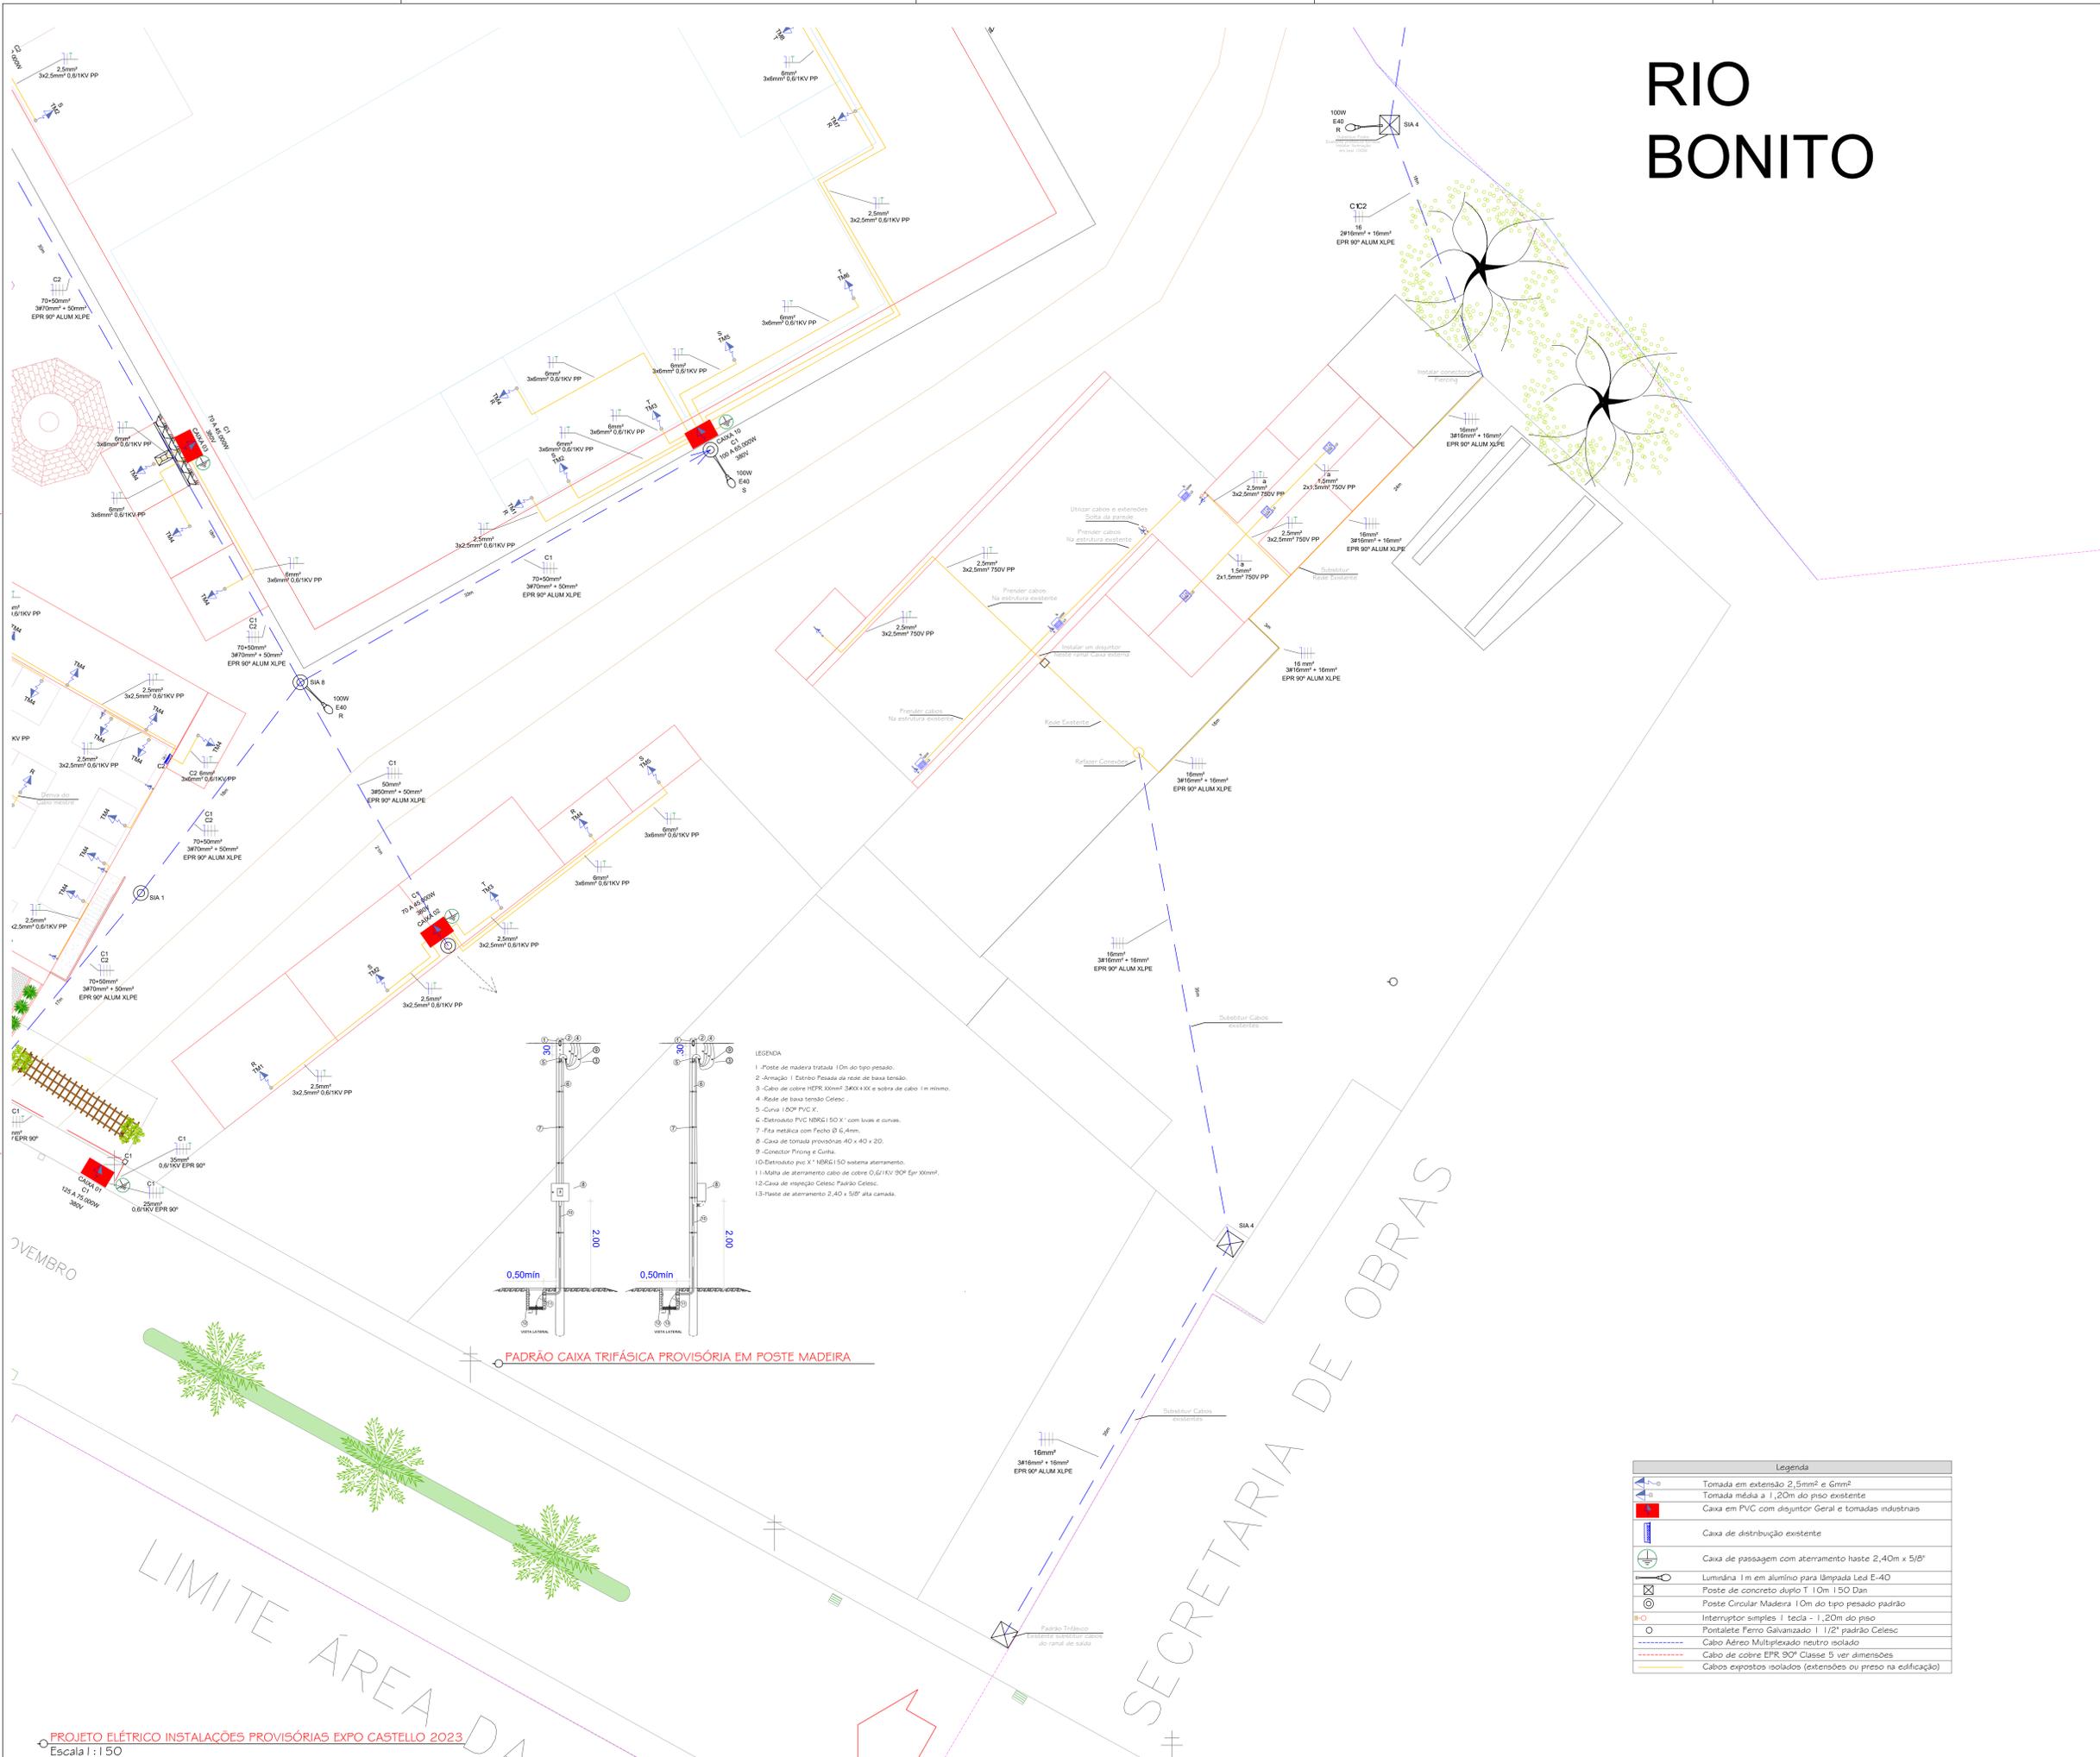

- LEGENDA
- Poste de madeira tratada 10m do tipo pesado.
  - Armação 1 Tubo Passado da rede de baixa tensão.
  - Cabo de cobre HEPR 30mm² 3000V-X e sobre de cabo 1m mínimo.
  - Rede de baixa tensão Celco.
  - Curva ISO PVC X.
  - Condutores PVC 18KG1 ISO X com laças e curvas.
  - Fixa metálica com Fecho Ø 6,4mm.
  - Caixa de tomada provisória 40 x 40 x 20.
  - Conector Prong e Curva.
  - Distância por X 18KG1 ISO sistema aterramento.
  - Malha de aterramento cabo de cobre 0,6/1KV 30º Esp 30mm².
  - Caixa de inspeção Celco Passado Celco.
  - Tubo de aterramento 2,40 x 50º alta camada.

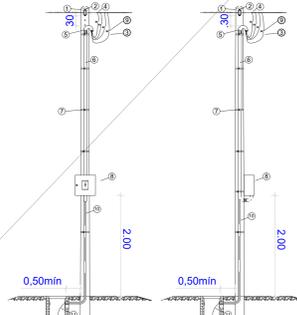

Legenda	
	Tomada em extensão 2,5mm² e 6mm²
	Tomada média a 1,20m do piso existente
	Caixa em PVC com disjuntor Geral e tomadas industriais
	Caixa de distribuição existente
	Caixa de passagem com aterramento haste 2,40m x 50º
	Luminária 1m em alumínio para lâmpada Led E-40
	Poste de concreto duplo T 10m 150 Dan
	Poste Circular Madeira 10m do tipo pesado padrão
	Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
	Fastener Fermo Galvanizado 1 1/2" padrão Celco
	Cabo Adesivo Multiplexado neutro isolado
	Cabo de cobre EPR 90º Classe 5 ver dimensões
	Cabos expostos isolados (extensões ou preso na edificação)

RECOMENDAÇÕES

- VERIFICAR MEDIDAS IN LOCO (APRESENTADAS EM METROS).
- DIFERENÇAS ENTRE COTAS E ESCALA, MANter COTAS.
- VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PROJETOS COMPLEMENTARES.
- QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE TER O AVIAL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PROPRIETÁRIO.



PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

OBRA: Projeto Elétrico Instalações provisórias EXPO 2023

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO CNPJ: 82.777.244/0001-40

PROJETADEUR: RUDNEI MEZACASAS CREA: 193.691-8

PROJETO: PROJETO ELÉTRICO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EXPO CASTELLO 2023

INSTRUMENTO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO CENTRO PRESIDENTE CASTELLO BRANCO SC CEP: 89.745-000

DATA: 03/06

ESCALA: